


Revisión: Review:	00	FICHA TECNICA / DATA SHEET	Nº F.Técnica/Fichero: Data Sheet No./File:	fa160cs1.dwg
Fecha: Date:	25-09-18	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y ALIMENTACION DE AGUA SUPPLY WATER SYSTEM	Sistema de Extinción: Extinguishing System:	RG W-FOG-UAP
Hoja: Sheet:	1/1			

Descripción Description

Se utilizan sólo en sistemas con grupos de bombeo para abastecer una cantidad determinada de agua en función de la aplicación. Todos los elementos adosados al depósito se suministran montados desde fábrica.

Only used for systems with pump units, to supply certain quantity of water according to the application. All the elements attached to the tank are supplied and placed from factory.

Esquema Scheme

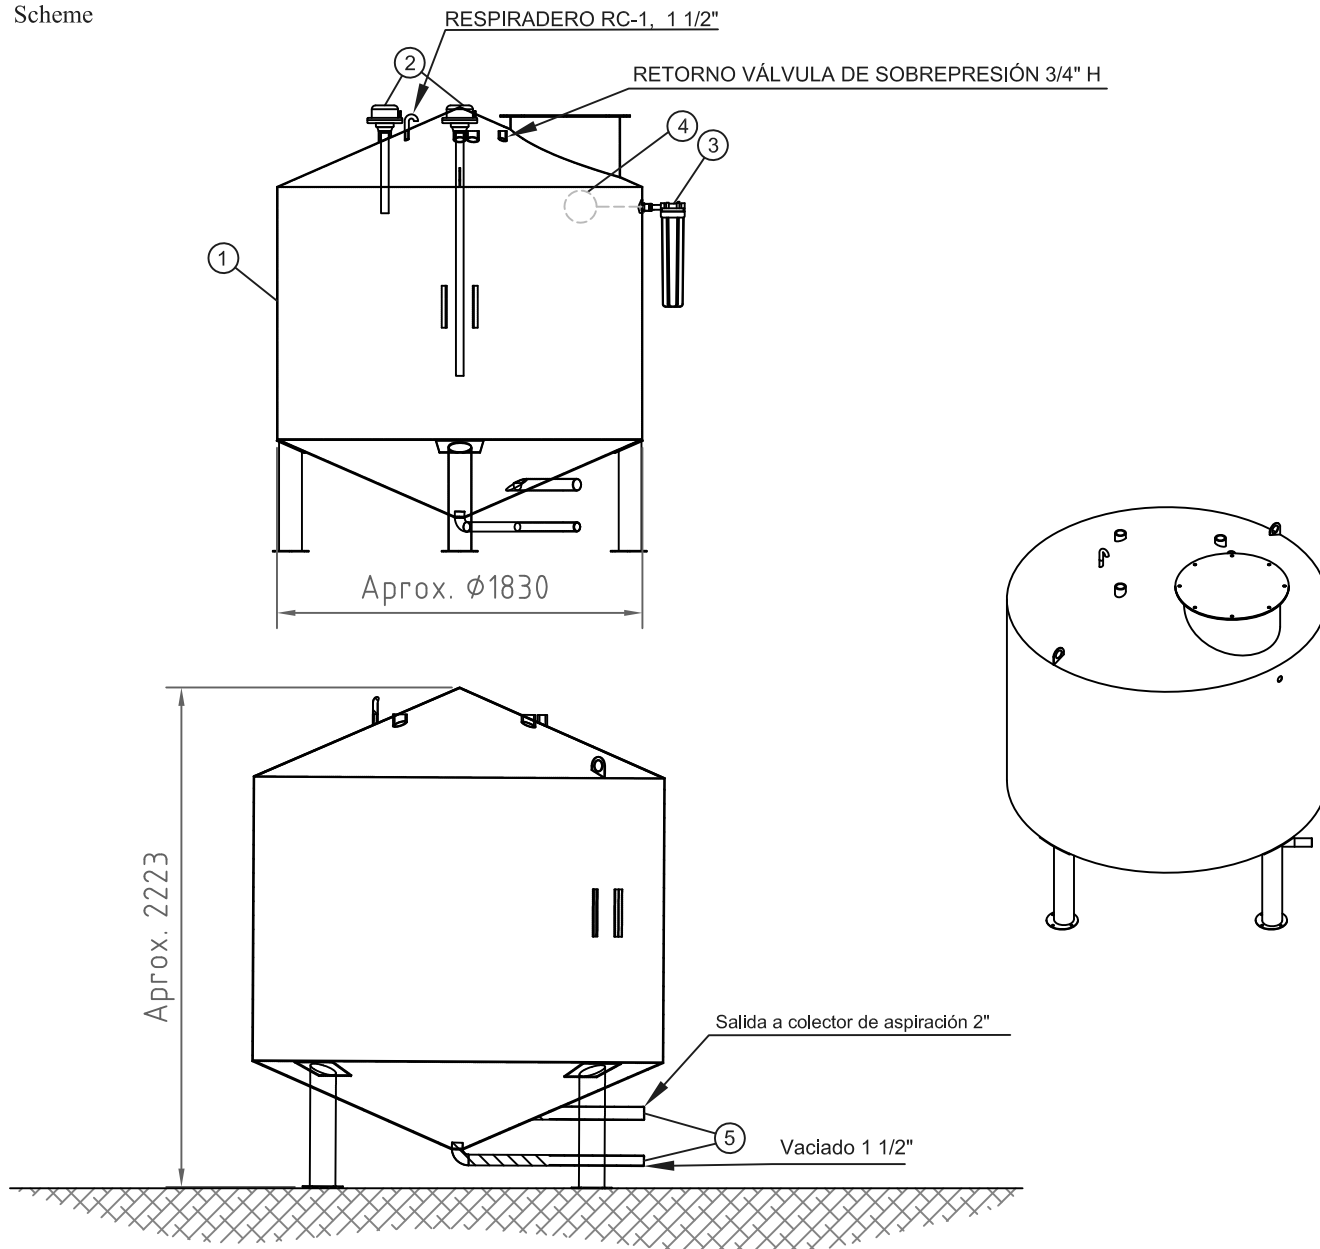

Nº	Denominación / Denomination
1	Depósito / Tank (4000 L) AISI316
2	Detector nivel de agua / Water level detector
3	Filtro de partículas / Particle filter
4	Valvula de flotador inox / Stainless steel float valve
5	Conexiones de aspiracion y vaciado / Vacuum and suction connections 2" / 1 1/2"

IMPORTANTE: RG Systems S.L. se reserva el derecho a modificar sin previo aviso cualquier dato o especificación reflejada en este documento con el propósito de realizar cambios o mejoras en los productos presentados.
IMPORTANT: RG Systems S.L. reserves the right to change or modify without previous notice any data or specification due to changes or modification in order to improve the products presented.

Dibujado: Draw by:	S. de la Torre	Firma / Signed by	Sustituye a: Substitution to:
Comprobado: Check by:	L.Cuesta		Sustituido por: Substituted by: